


СХЕМА водоснабжения д. Шорсола

Согласовано
Начальник отдела геологии,
и лицензирования по РМЭ
Маряшева Т.М.

Согласовано
Начальник отдела водных
ресурсов по РМЭ ВВБУ
Обухов А.Г.

Утверждено
Директор МП «Стом»
«Кузнецерводоканал»
Мане Сидоркирн С.П.

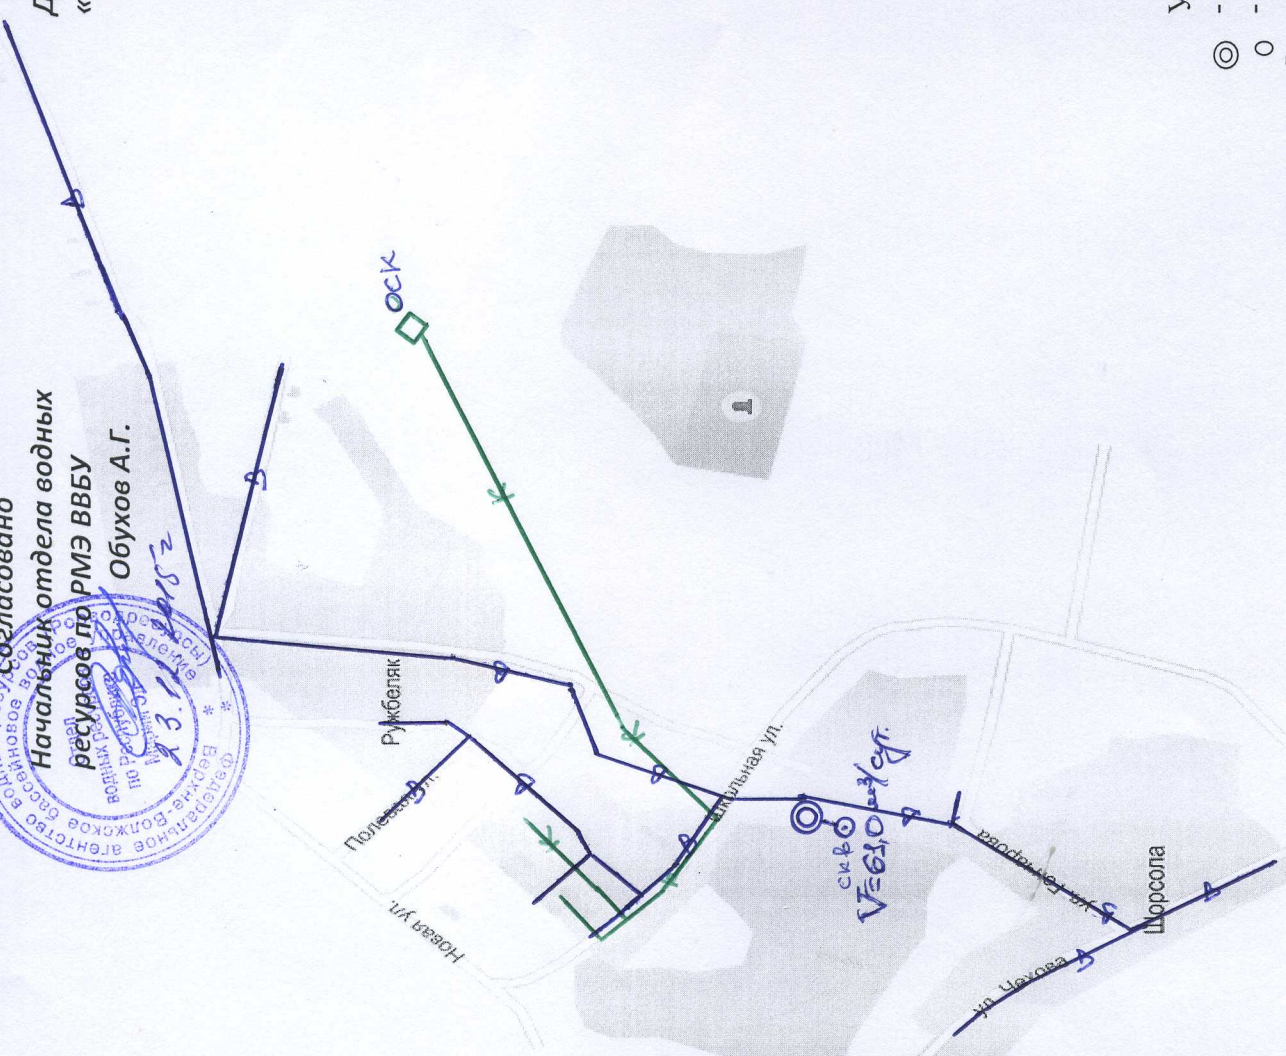

- Условные обозначения:
- ⊙ - водонапорная башня
 - - артезианская скважина
 - В---- - сети водопровода
 - К---- - сети канализации